*Projeto e reprodução total ou parcial sem prévia autorização do autor.

A0

BLOCO 1

BLOCO 2

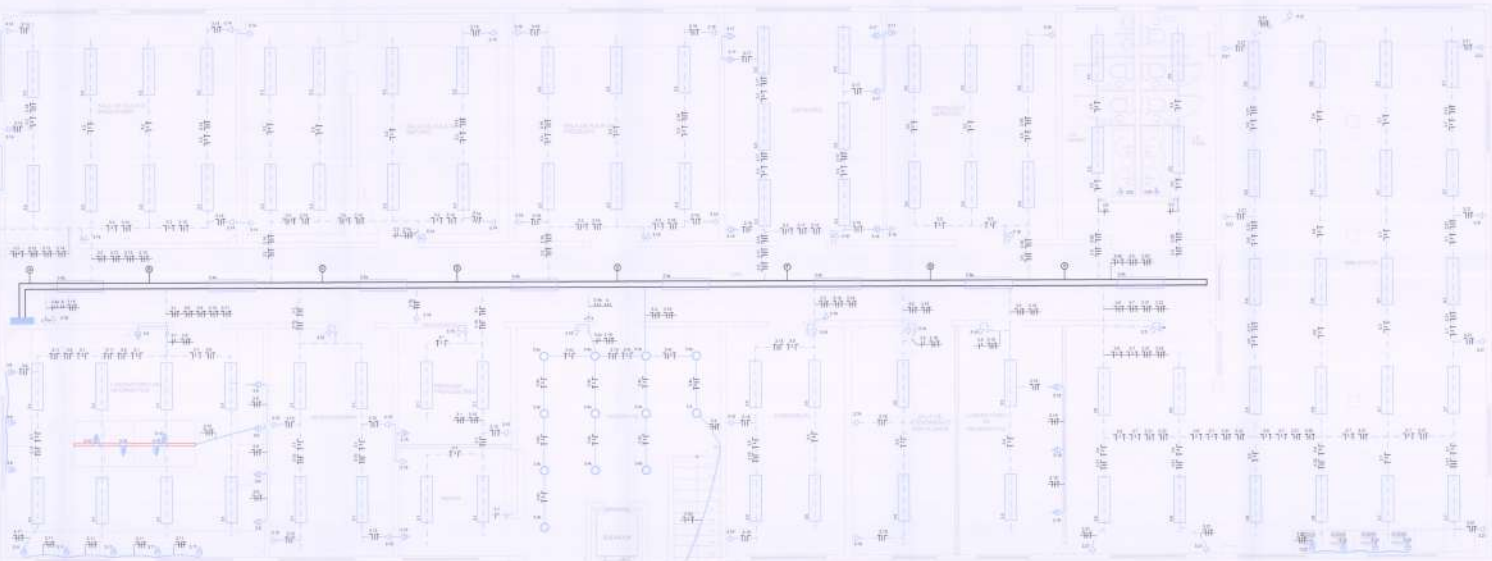

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - BLOCO 2

ESPECIFICAÇÃO CIRCULAÇÃO

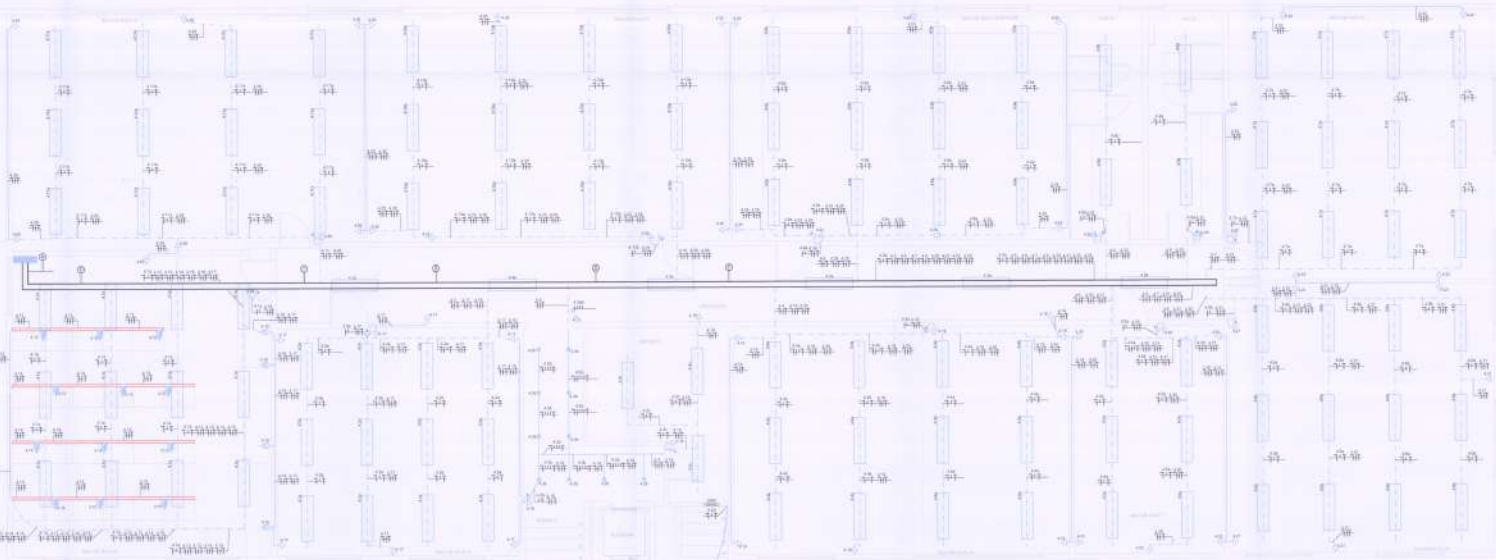

PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO - BLOCO 2

ESPECIFICAÇÃO CIRCULAÇÃO

PLANTA CHAVE

SIMBOLOGIA

NOTAS:

- TODA FIAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ #2,5 mm²
- TODA TUBULAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ Ø3/4"
- ESTE PROJETO FOI ELABORADO CONFORME AS NORMAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ABNT E CONCESSIONÁRIA LOCAL
- TODOS OS CIRCUITOS E DISJUNTORES DEVERÃO TER PLACA COM IDENTIFICAÇÃO NOS QUADROS
- AS PLAQUETAS DEVERÃO SER INDELÉVEIS OU PERMANENTES
- OS ALIMENTADORES DE BAIXA TENSÃO DEVERÃO CONTER EM CADA EXTREMIDADE UMA ETIQUETA QUE IDENTIFIQUE O CIRCUITO CORRESPONDENTE
- DE ACORDO COM A NBR 5410 ITEM 6.2.6.1.1 AS TOMADAS DE USO GERAL DEVERÃO SER DO TIPO 10A/250V
- DE ACORDO COM A NBR 5410 ITEM 6.2.6.2.1 AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER DIMENSIONADAS DE ACORDO COM A POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
- AS TOMADAS DEVERÃO SER INSTALADAS DE MODO QUE A DISTÂNCIA ENTRE QUALQUER PONTO DA LINHA DE UTILIZAÇÃO E A TOMADA MAIS PRÓXIMA NÃO SEJA SUPERIOR A 1,50m
- AS TOMADAS DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 0,30m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO GERAL DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,30m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,50m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 2,00m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 2,20m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 2,40m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 2,60m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 2,80m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 3,00m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 3,20m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 3,40m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 3,60m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 3,80m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 4,00m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 4,20m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 4,40m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 4,60m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 4,80m DO PISO ACABADO
- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 5,00m DO PISO ACABADO

REVISÃO	DATA	CONTEÚDO	RESPONSÁVEL
00			
01			
02			
03			
04	19/11/2014	SUMÁRIO INICIAL	DANIELLE

PROJETO DE SPDA DO PARNAÍBA

ENDEREÇO: RUA DOS FUNDADORES Nº1.001

DISCIPLINA: ELÉTRICO

FASE: PROJETO EXECUTIVO

ESCALA: 1/50 (A0)

LCNEIA

Engenharia de Sistemas

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ENGENHEIRO CIVIL:	
ARQUITETO:	
ENGENHEIRO ELETRICISTA:	
ENGENHEIRO MECÂNICO:	
ENGENHEIRO AMBIENTAL:	
DESENHISTA:	
DESENHISTA:	

ARQUIVO: 003

FOLHA: 003

ELE

PLANTA TÉRREO E SUPERIOR BLOCO 1